


Detaļa PSP

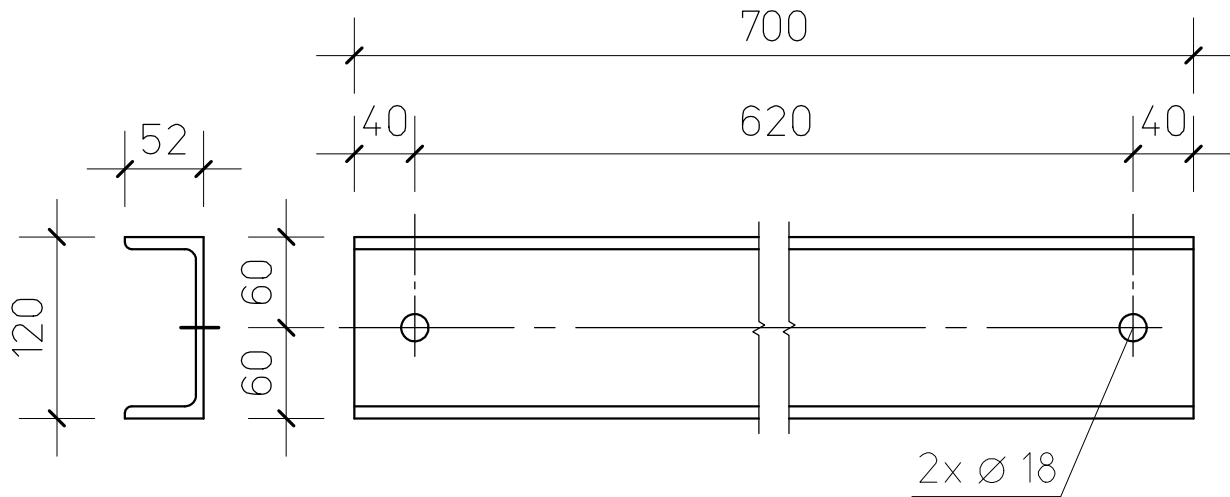


TĒRAUDA SPECIFIKĀCIJA VIENAM ELEMENTAM

Elem. marka	Šķērsgriezums (mm)	Garums (mm)	Svars (kg)	Piezīmes
PSP	C N° 12-Π	700	7.3	VS 8240-89

PIEZĪMES:

- Elementu izgatavot no tērauda C235 pēc VS 27772-88 vai analoga pēc EN 10025.
- Elementu karsti cinkot. Vidējais cinkojuma biezums pēc EN ISO 1461 ne mazāks kā 85 mkm.

Pasūtītājs: AS "Latvijas elektriskie tūkli" Vien.reģ.Nr. 40103379313 Juridiskā adrese: Dārziņtāle iela 86, Rīga, LV-1073	Revīzija: Rev. datums: Izmaiņas: Būvprojekta nosaukums: Apakšstacijas "Imanta" 110 kV sadales ietaises rekonstrukcija
Atbildīgais projektētājs:  SIA PROKB Biroja adrese: Zemītāna iela 2B, Rīga, LV-1012 fakss: +371 67272827 e-pasts: prokbprokb@gmail.com	Daļa: 110 kV brīvgaiss sadales Marka: Metāla konstrukcijas Sējums: 2-3.2 Arh. reģ. Nr.: 2013.01 Stadija: TP Formāts: A4 Mērogs: 1:5 Datums: 16-DEC-13 Rasējuma nosaukums: Detaļa PSP pagaidu spriegummaiņiem
Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROKB" Juridiskā adrese: Zemītāna iela 2B, Rīga, LV-1012	Būvprojekta adrese: Kleistu iela 25, Rīga, LV-1067 Pasūt. Nr.: 2013.01 Daļa: 1 Marka: MKD Lapa: 4 Nākošā: 5 Saskaņoja: Jānis Bergmans Paraksts: Izstrādāja: Mareks Polis Paraksts: Būvprojekta daļas vadītājs: Juris Dīmza Paraksts:
© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "PROKB".	